



## Besvarelse vedrørende udløb ved Kalvebod Bølge

Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har den 27. juni 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

### Spørgsmål

Jeg kan se, at der er massive udløb i havnen syd for Kalvebod Bølge. Hvad er årsagen til, at der er massive udløb i havnen på trods af, at det ikke har regnet i flere uger?

### Svar

Det er rigtigt, at der var en ret tydelig udledning af vand syd for Kalvebod Bølge i torsdags. Årsagen til, at der var udledning var, at mange har haft behov for at bruge fjernkøling i bygningerne, fordi der var tale om en varm dag. Der er derfor tale om udledning af kølevand fra HOFOR.

Der var ikke nogen udledning af overløbsvand fra HOFORs store overløbsledning, der har udløb få meter fra kølevandsudledningen


Indsat nedenfor er billeder, der viser udledningen samt at der ikke var udledning fra HOFORs overløbsledning taget torsdag eftermiddag:

**03-07-2024**

Sagsnummer i F2  
2024 - 13907

Dokumentnummer i F2  
148520

Sagsnummer i eDoc  
2024-0236857

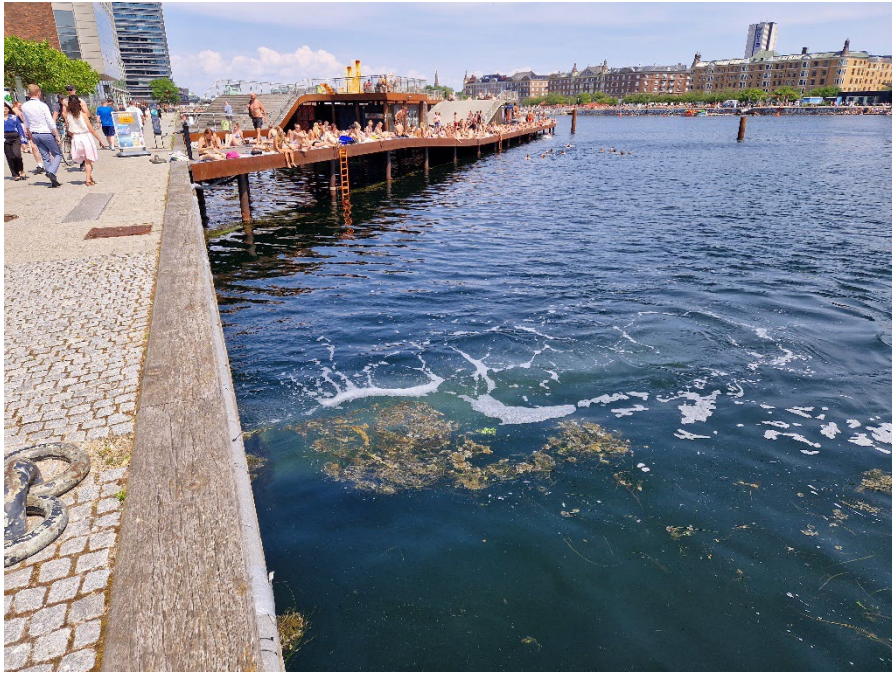

Billede 1 Udledning



Billede 2: HOFORs overløbsledning

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspoeergsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Stina Siemsen  
Sekretariatschef